

■ GEHÄUSE MIT PUTZAUSGLEICHSRAHMEN


Seitliche Kabelabgänge links und rechts können über Sollbruchplatte EK 464/4 durchgeführt werden.

Entsprechenden Kabelausgang mit Kabelmesser vorschneiden und einschlagen.



Einbautiefe **mit** Isolierwanne nach DIN 4108-2: \approx 250 mm
 Einbautiefe **ohne** Isolierwanne: \approx 180 mm

Unterputzkralle durch Einbiegen an die jeweiligen Platzverhältnisse anpassen.

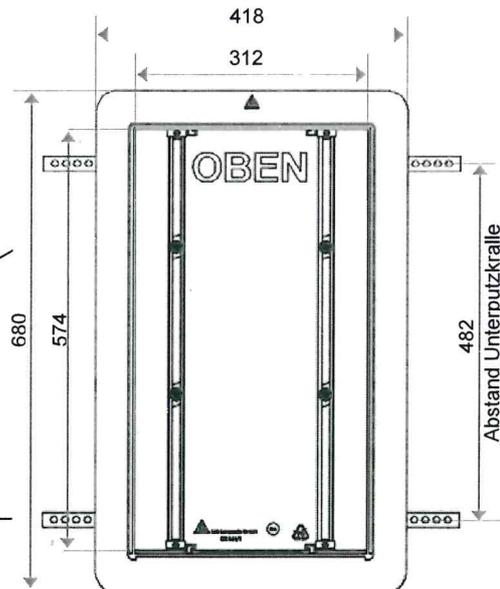

MONTAGE DER ISOLIERWANNE

- EINBAUMAßE (ROHMAUER-LICHTE)
 (Maueraussparung)
 der Isolierwanne
 für EK 464 UP-Gehäuse

250 mm Tief
 740 mm Hoch
 405 mm Breit

- ISOLIERWANNE
 gemäß
 Wärmeschutzverordnung
 nach DIN 4108-2

- ART-NUMMER
 Isolierwanne:
 700463720/001

