


Eigenerzeugungsanlage Volleinspeisung

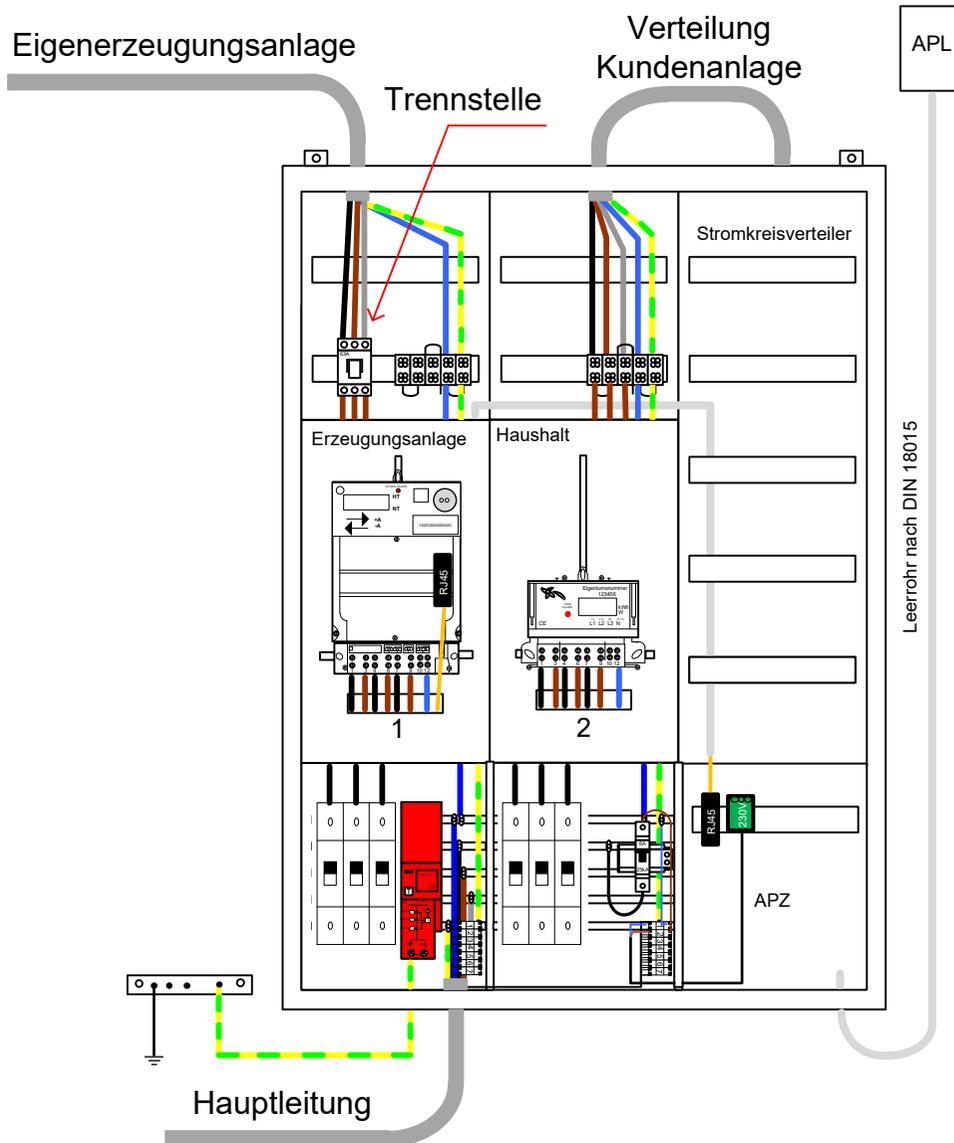

Beschreibung der Messung:

Zähler 1: Eintarifzähler mit 2 Energierichtungen (Bezug mit Lieferung)

Zähler 2: Eintarifzähler für Kundenanlage

Trennstelle: Ausschalter oder Leistungsschalter (10kA)
Bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten
oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein
Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorgeschrieben.